Жироуловитель "BloPlast FSG-2"

Приложение N_____

К договору поставки N_____ от_____

Спецификация N_____

Разрез 1-1

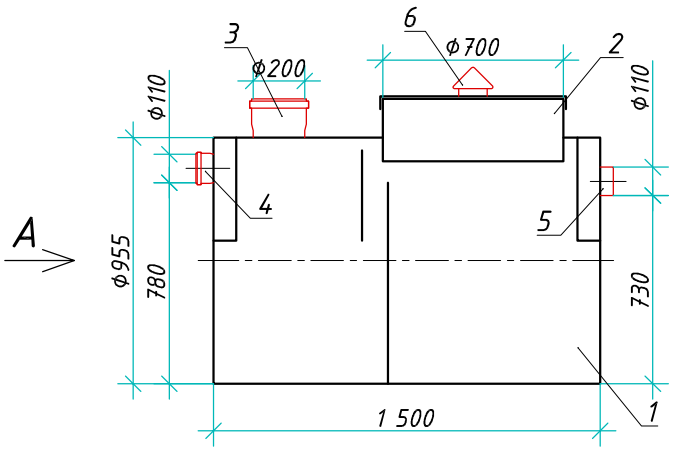

Вид А

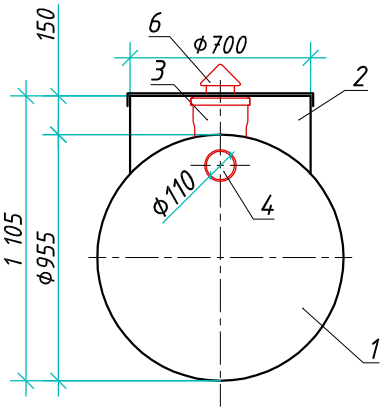

Транспортировочный вес оборудования - 70кг

Вес оборудования в аварийном состоянии - 1100кг

Вид сверху

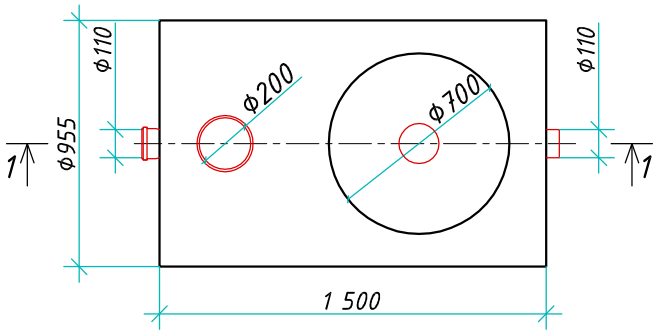

Экспликация оборудования и сооружений N

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=955мм, L=1500мм
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D=700мм, H=150мм
3	Разгрузочный патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	DN/OD 200, H=150мм
4	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	DN/OD 110
5	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110
6	Вентиляционный грибок	1	ПП	DN 110

Дата _____ Дата _____

Подпись _____ Подпись _____

М.П. М.П.

Изм.	Лист.	Документ	Подпись	Дата
Разраб.		Антоненко Д.Б.		
Проверил		Шиляев В.В.		

www.blorey.com m.+7 (861) 212-97-00

ООО "Блорэй"

Жироуловитель

"BloPlast FSG-2"

Стадия	Лист	Листов
	1	1

Blorey

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3