
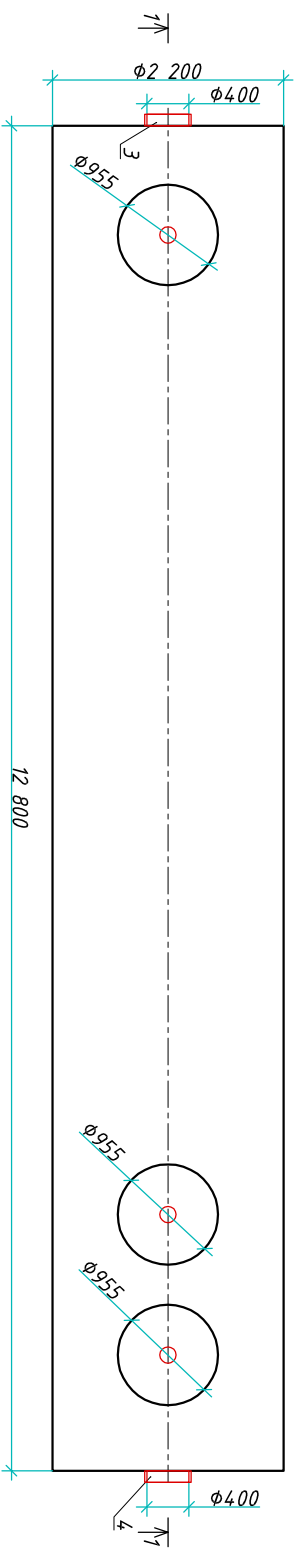


Сорбционный фильтр "BioPlast SF-100"

Разрез 1-1

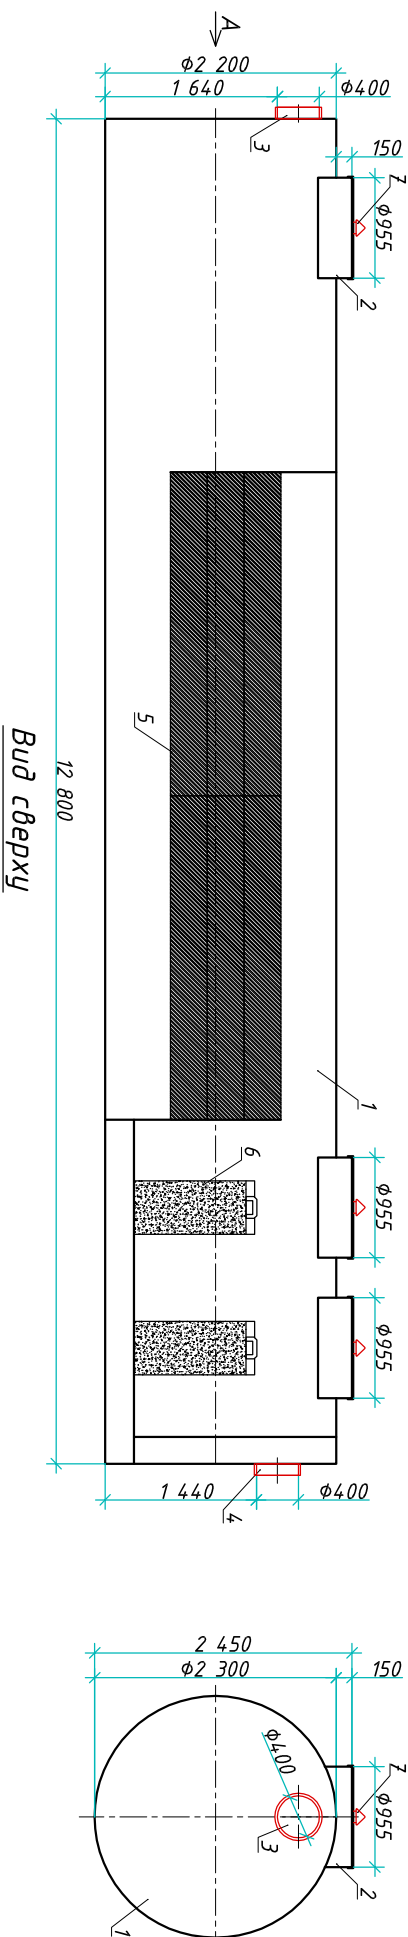

Приложение N _____
 К договору поставки N _____ от _____
 Спецификация N _____

*** Транспортировочный вес оборудования – 1070кг**
Вес оборудования в сварном состоянии – 49100кг

Экспликация оборудования и сооружений N _____

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------

Поз	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=2200мм, L=12800мм
2	Горловина с крышкой	3	ПП	D=955мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (распруд/муфта)	1	ПП	ОД/ОД 4.00
4	Отводящий патрубок (распруд/муфта)	1	ПП	ОД/ОД 4.00
5	Катализаторный модуль	1	ПВХ	
6	Сорбционный патрон	2	Синтетическое волокно	
7	Вентиляционный грибок	3	ПП	DN 110

Дата _____
 Подпись _____ М.П. _____
 Дата _____
 Подпись _____ М.П. _____

Изм.	Лист	Документ	Подпись	Дата
Разраб.		Антоненко Д.Б.		
Проверил		Шилев В.В.		

www.bioley.com т.+7 (861) 212-97-00

Сорбционный фильтр		000 "Биорэй"	
"BioPlast SF-100"	Стация	Лист	Листов
		1	1

